



แบบฟอร์ม 4/A

แบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า



ชื่องาน Thailand Bestbuys 2009

วันที่ 4-13 ธันวาคม 2552

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011530290

ที่อยู่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเทพพักตร์ จงสุขศรี โทรศัพท์ 02-203-4162-66 สายตรง 0-2203-4165

โทรสาร 02-203-4118 E-mail Address : penpak@nccimage.com

กรุณาส่งกลับภายใน
18 พฤศจิกายน 2552

รายการที่ 1 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง					
รายการ	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 18/11/52	ราคาดมาตรฐาน จองและชำระเงินภาย หลังวันที่ 18/11/52	ราคาในวันงาน จองพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 2-13/12/52	จำนวน	จำนวนเงิน
สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขาสั้น)	660	726	858		
สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขายาว)	715	787	930		
ฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ ยาว 1.20 เมตร	605	666	787		
ดาวน์ไลท์ 60 วัตต์ (ไฟฝัง)	715	787	930		
ดาวน์ไลท์ ฮาโลเจน 50 วัตต์ (ไฟฝัง)	825	908	1,073		
สปอตไลท์ ฮาโลเจน 50 วัตต์ (ขายาว)	825	908	1,073		
ฮาโลเจน 300 วัตต์	1,650	1,815	2,145		
ฮาโลเจน 500 วัตต์	3,025	3,328	3,933		
รายการที่ 2 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับการสาธิตอุปกรณ์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)					
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)	770	847	1,001		
ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง) 24 ชั่วโมง	1,540	1,694	2,002		
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ซ	2,640	2,904	3,432		
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ซ	5,445	5,990	7,078		
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ซ	5,280	5,808	6,864		
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ซ	11,890	13,079	15,457		
เบรกเกอร์ 60 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ซ	22,110	24,321	28,743		
รายการที่ 3 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่นำดวงไฟแสงสว่างมาเอง					
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ซ	10,340	11,374	13,442		
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรท์ซ	20,680	22,748	26,884		
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ซ	31,020	34,122	40,326		
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ซ	62,040	68,244	80,652		
ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับไฟแสงสว่างต่อ 100 วัตต์ (ลูกค้าติดตั้งเอง)	330	363	429		
ค่ากระแสไฟฟ้าต่อดวงที่นำมาติดตั้งเองแต่ละจุดไม่เกิน 100 วัตต์ (ติดตั้งโดย	385	424	501		
การสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้แก่บริษัทฯ			รวมเป็นเงิน		
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด" หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด ธนาคาร : กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		
เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์) ที่อยู่ : 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110					
** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3 % (คำนวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011530290**					

หมายเหตุ

- ราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างต้นเป็นราคาบริการสำหรับ 1 งาน เท่านั้น บริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการต่อเชื่อมไฟฟ้าจากปลั๊กไฟออกไปหลายจุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาดังตารางข้างต้น กระแสไฟฟ้าในวันงานจะเปิดให้บริการใน เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
- 3.1 บริษัทฯ ยินดีคืนเงินจำนวน 100% ให้แก่ลูกค้า หากมีการยกเลิกการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่วงหน้าก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
3.2 บริษัทฯ ยินดีคืนเงินจำนวน 50% ให้แก่ลูกค้า หากมีการยกเลิกการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่วงหน้าก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ก่อนเวลา 12.00 น.
- กระแสไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้คือขนาด 110 โวลต์, 220 โวลต์ หรือ 380 โวลต์ และอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 10% โปรดใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากับอุปกรณ์ของท่านด้วย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของท่าน
- โปรดระบุใบรายการ** กรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึ่งเท่า) จากราคาปกติ

สำหรับผู้มีอำนาจสั่งจอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ตัวบรรจง)

ชื่อบริษัท :	_____	คูหาเลขที่ :	_____
ที่อยู่ :	_____		
โทรศัพท์ :	_____	โทรสาร :	_____
ชื่อผู้ติดต่อ :	_____	ตำแหน่ง :	_____
ลายเซ็น :	_____	วันที่ :	_____





แบบฟอร์ม
4/B

แบบฟอร์มสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับวันก่อสร้างและวันรื้อถอน



ชื่องาน Thailand Bestbuys 2009

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ชื่อผู้ติดต่อ: เพ็ญพักต์ จงสุขศรี โทรศัพท์: 0-2203-4162-66 สายตรง 0-2203-4165

โทรสาร: 0-2203-4118 E-mail Address: penpak@nccimage.com

วันที่ 4-13 ธันวาคม 2552

กรุณาส่งกลับภายใน
18 พฤศจิกายน 2552

รายการ	ราคาพิเศษ จองและชำระเงิน ภายในวันที่ 18/11/52	ราคามาตรฐาน จองและชำระเงิน ภายใน หลังวันที่ 18/11/52	ราคาในวันงาน จองพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 2-13/12/52	จำนวน วัน ที่ต้องการ	จำนวน	จำนวนเงิน
เบรกเกอร์ 15 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส	800	880	1,040			
เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส	1,600	1,760	2,080			
รวมเป็นเงิน						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

ระบุวันที่ต้องใช้ _____

หมายเหตุ

- e บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 10% หากมีการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำหนดที่ได้แจ้งไว้ในใบสั่งจองนี้ และสำหรับการสั่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้าในวันตกค้างและวันจัดแสดงงานท่านจะต้องชำระเพิ่มอีก 30% จากราคาปกติ
- e บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งจองไฟฟ้าก่อสร้างตั้งแต่วันติดตั้งงานเป็นต้นไป
- e ไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้คือ 220 V. +_ ร้อยละ 10 เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของท่านจึงควรมีอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่ด้วย
- e ในกรณีที่ท่านต้องการกระแสไฟฟ้าหลัง 24.00 นาฬิกา บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 100% (หนึ่งเท่า)
- e การสั่งจองไฟฟ้าก่อสร้างตามใบสั่งจองนี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินให้แก่บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างของใบสั่งจองนี้แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสด, เช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด" หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่ :

ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

เลขที่บัญชี : 009-1-70976-8 (บัญชีออมทรัพย์)

ธนาคาร : กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่อยู่ : 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

** กรุณาหัก ณ.ที่จ่าย 3% (คำนวณจากยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมแนบหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย หมายเลขประจำผู้เสียภาษี 011530290**

หากท่านชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ โปรดส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02-203-4118-9 เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเงิน

สำหรับผู้มีอำนาจสั่งจอง โปรดระบุชื่อและที่อยู่บริษัทที่ถูกต้องเพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (ตัวบรรจง)

ชื่อบริษัท :	_____	ดูหาเลขที่ :	_____
ที่อยู่ :	_____		
โทรศัพท์ :	_____	โทรสาร :	_____
ชื่อผู้ติดต่อ	_____	ตำแหน่ง :	_____
ลายเซ็น :	_____	วันที่ :	_____




Utility Point

Thailand Bestbuys 2009 (วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2552)

Please indicate location of needed utility point on the form. Otherwise, we will place these utilities point on our contractor's discretion. We will not be responsible for any relocation.

กรุณาระบุตำแหน่งของจุดสาธารณูปโภคที่ต้องการในแบบฟอร์ม มิฉะนั้น บริษัทจะติดตั้งตามดุลยพินิจของผู้รับเหมา และจะไม่รับผิดชอบในการย้ายตำแหน่งสาธารณูปโภคที่ได้ติดตั้งไปแล้ว

	Spotlight standard สปอตไลท์มาตรฐาน		Connecting (by IMAGE) จุดต่อไฟ (โดยอิมเมจ)
	Spotlight w/ arm สปอตไลท์พร้อมแขน		Water น้ำประปา
	Fluorescent Lamp หลอดฟลูออเรสเซนต์		Drain ท่อระบายน้ำ
	Breaker เบรกเกอร์		Compressed Air เครื่องปั๊มลม
	Socket Point จุดปลั๊กไฟ		Telephone โทรศัพท์

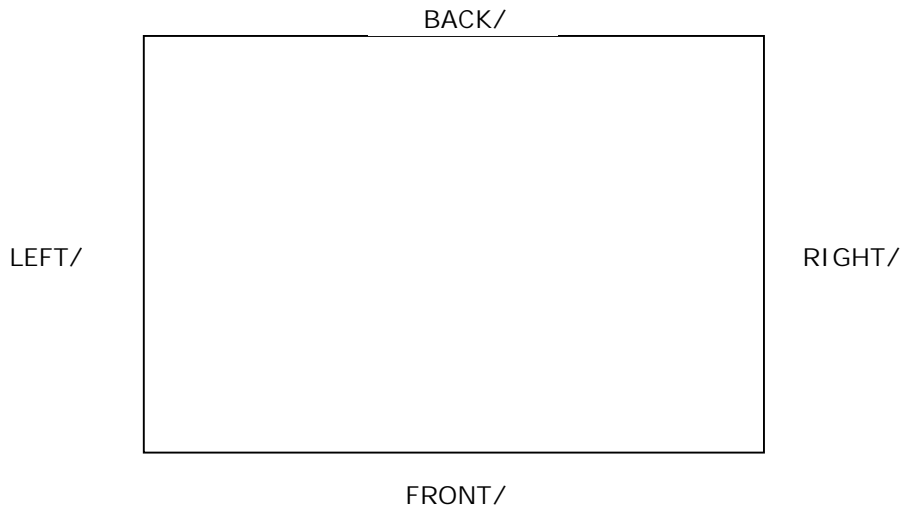

Please return to:

N.C.C.IMAGE CO.,LTD.
 Queen Sirikit National Convention Center
 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey,
 Bangkok 10110, Thailand
 Tel: +66 (0) 2203 4161-66 Fax: +66 (0) 2203 4118
 Attn: คุณเพ็ญพักตร์ จงสุขศรี
 E-mail: penpak@nccimage.com

ชื่อบริษัท _____	งูหาเลขที่ : _____
ที่อยู่ _____	
โทรศัพท์ _____	โทรสาร : _____
ติดต่อ _____	ตำแหน่ง : _____
	วันที่ : _____



กฎระเบียบคู่มือการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. คู่มือมาตรฐานแต่ละคูหาจะประกอบด้วย

- ชุดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ จำนวน 2 ดวง
- ชุดปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นผู้จัดงานได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากรายการนี้ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองในใบสั่งจองรายการไฟฟ้า (รายการไฟฟ้าสำหรับคูหามาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามที่บริษัทฯ เสนอราคากับผู้จัดงาน)

2. ตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

ในคูหามาตรฐานจะถูกกำหนดตำแหน่งที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนรายการที่ติดตั้งไฟฟ้าในคูหามาตรฐานได้ ในกรณีที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าไม่ต้องการรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในคูหามาตรฐานที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้ทางผู้จัดถือว่าท่านสละสิทธิในสิ่งที่พึงจะได้

3. ใบสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ

รายการที่ 1 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์สั่งจองระบบแสงสว่าง

รายการที่ 2 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์สั่งจองกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้กับสินค้าที่นำมาแสดงเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับระบบแสงสว่าง

รายการที่ 3 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีตามประสงค์ที่จะนำดวงไฟมาติดตั้งเอง

4. ไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างงาน

ผู้จัดงานได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเป็นผู้ดูแลไฟฟ้าแสงสว่างโดยทั่วไปในอาคารแสดงสินค้า

4.1 มาตรฐานของไฟฟ้าที่ใช้ในงานแสดงสินค้า

4.1.1 -ไฟฟ้าขนาด 380 โวลท์. 3 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ้นลงระหว่าง +10% สำหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาด้วย

-ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์. 1 เฟส 50 เฮิร์ตส แรงดันไฟฟ้าขึ้นลงระหว่าง +10% สำหรับสินค้าที่ความไวต่อการขึ้นลงของแรงดันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าท่านควรจะจัดหาอุปกรณ์ควบคุมแรงดันมาด้วย

4.1.2 หากท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งจองกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 110 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ตส หรือ 220 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ตส ซึ่งจะสามารถจัดการให้ได้เป็นพิเศษโดยกรอกในแบบฟอร์มการสั่งจองรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า

4.1.3 วงจรไฟฟ้าได้แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้ากำลัง

4.2 มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและต้องมีระบบสตาร์ทเตอร์ดังนี้

4.2.1 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า สตาร์ทได้โดยตรง

4.2.2 มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 25 แรงม้า สตาร์ทระบบ สตาร์ท-เดลต้า

4.2.3 มอเตอร์ขนาดตั้งแต่ 25 แรงม้า สตาร์ทระบบอัตโนมัติ

4.3 กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังแต่ละคูหาจะเปิดและปิด ก่อนและหลังจากงานแสดง 30 นาที

4.4 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการนำมาแสดงตลอด 24 ชั่วโมง จะต้องกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับการส่งไฟฟ้าก่อนถึงเวลาที่กำหนดไว้



- 4.5 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอด และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ ซึ่งรวมอยู่ในคูหาสำเร็จรูปนั้นได้ติดตั้งให้พร้อมกับการกระแสไฟฟ้าแล้ว
- 4.6 ราคาค่ากระแสไฟฟ้าและค่าติดตั้งสายเมนได้รวมไว้เรียบร้อยแล้วในรายการที่ 1.2 และ 3 (ทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 ในแบบฟอร์มการส่งจองอุปกรณ์ไฟฟ้า)
- 4.7 หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง การติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้ตรงกับที่แจ้งและสั่งไว้ในแบบฟอร์มการส่งจองกระแสไฟฟ้า

5. การติดตั้งไฟในบริเวณ

- 5.1 ผู้จัดงานจะจัดให้มีแสงสว่างภายในอาคารแสดง สำหรับแสงสว่างภายในคูหาแสดงหรือ กระแสไฟฟ้าสำหรับการเดินเครื่องสารถีให้ผู้ร่วมแสดงติดต่อกับผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของงานเพื่อส่งการติดตั้งกระแสไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพิ่มเติมภายในคูหา โดยให้ผู้ร่วมแสดงสินค้ากรอกแบบฟอร์มสำหรับความต้องการของตน ในหนังสือคู่มือผู้ร่วมแสดงสินค้าแล้วส่งให้ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการภายในเวลาที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลางานแสดง โดยห้ามมิให้ผู้ร่วมแสดงสินค้าดำเนินการต่อหรือเชื่อมกระแสไฟจากตู้กระแสไฟฟ้าของอาคารโดยเด็ดขาด ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการจ่ายกระแสไฟฟ้าหรือถอดสายไฟที่ทำการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
- 5.2 การติดตั้งไฟฟ้าที่งานแสดงสินค้าทั้งหมด จะสามารถทำได้โดยผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานได้เท่านั้น
- 5.3 ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีผู้รับเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในคูหาของตนเอง จะต้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะเข้ามาทำงานก่อนวันทำการจึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้
- 5.4 ผู้รับเหมาที่ท่านแต่งตั้งให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าในคูหาของตนเอง จะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง(แผนผังไฟฟ้า) ให้กับผู้จัดการทราบล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาในแบบฟอร์มการส่งจอง ซึ่งจะต้องส่งรายละเอียดด้านล่างนี้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในอาคาร
 - 5.4.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิคและจำนวนหรือวัตต์ที่ใช้
 - 5.4.2 จำนวนจุดทั้งหมดที่จะทำการติดตั้งกระแสไฟฟ้า
 - 5.4.3 แบบแปลนในการติดตั้ง
 - 5.4.4 ชื่อของบริษัทที่จะเข้ามาทำการติดตั้ง
 - 5.4.5 ชื่อและหมายเลขบัตรประจำตัวหรือเลขที่หนังสือเดินทางของช่างที่จะเข้าไปทำการติดตั้ง
 - 5.4.6 กรอกแบบฟอร์มรายการส่งจองให้สมบูรณ์
- 5.5 ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าที่จะเข้าทำการติดตั้งสามารถที่จะรับบัตรผ่านเพื่อเข้าทำงานในอาคารได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของผู้จัดงาน ณ สำนักงานผู้จัดงานในบริเวณอาคารแสดงนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานเพื่อยืนยันและแลกเปลี่ยนบัตรจึงจะสามารถผ่านเข้าไปปฏิบัติงานให้คูหาของท่านได้
- 5.6 ผู้รับเหมาของท่านจะต้องจัดเตรียมจุดต่อภายในที่ได้มาตรฐานไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการไปตรวจสอบและเพื่อติดตั้งควบคุมเพื่อปล่อยกระแสไฟ
- 5.7 ปลั๊กไฟทุกจุดจะต้องมีการสั่งจากแบบฟอร์มการส่งจองเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการติดตั้ง
- 5.8 ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ส่งจองโดยตรงกับผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเป็นลำดับแรก
- 5.9 การต่อไฟฟ้าหรือการต่อพวงที่ผิดระเบียบของความปลอดภัยรวมทั้งการต่อปลั๊กพ่วง โดยใช้ปลั๊กสามทางซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ทางผู้จัดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัดออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
- 5.10 ผู้จัดไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟแฟลชเพื่อตกแต่งคูหาออกจากไฟนั้นได้ติดมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่นำเข้ามาแสดงเท่านั้น รวมถึงการติดตั้งไฟกระพริบจะต้องแจ้งขนาด และจังหวะในการกระพริบและต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานก่อนจึงจะติดตั้งได้



- 5.11 ผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ส่งของพื้นที่เปล่าเพื่อตกแต่งเป็นкупаพิเศษ จะต้องส่งรายการส่งของพร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 - 5.12 ในการส่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งของพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่จะติดตั้งไฟฟ้าด้วย
 - 5.13 สำหรับการส่งของที่ผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู้รับเหมาได้ส่งของหลังกำหนดเวลาจะต้องถือปฏิบัติด้วย
 - 5.13.1 จะต้องแจ้งยอดรายการกระแสไฟฟ้ารวมถึงจำนวนไฟที่จะติดตั้งเท่าที่จะสรุปได้ก่อน
 - 5.13.2 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% กรณีส่งไปส่งของหลังกำหนดเวลาและ 30% ในกรณีส่งในพื้นที่แสดงสินค้า
 - 5.13.3 ในการยกเลิกรายการส่งของไฟฟ้า ผู้ร่วมแสดงสินค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 50% ของราคาในใบส่งของ
 - 5.14 ผู้รับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดตั้งไฟฟ้าในคูลูหาของท่านเองได้นั้น จะต้องส่งของกระแสไฟฟ้าในแบบฟอร์มการส่งของ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
 - 5.14.1 การส่งของขนาดของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ในงาน
 - 5.14.2 สำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าที่มีความประสงค์ส่งของตามจำนวนติดตั้งแต่ละดวงของหลอดไฟ ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าทำการส่งของในส่วนรายการที่ 2 เพื่อมาต่อใช้กับแสงสว่างในคูลูหาของท่าน
 - 5.15 ผู้ร่วมแสดงสินค้าหรือผู้รับเหมารายใดได้กระทำการต่อสายไฟหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่มีอัตราเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้เข้าชมงานหรือผู้ร่วมแสดงสินค้าด้วยกันได้รับอันตราย ในนามผู้จัดงานจะขอระงับการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือดำเนินการใดๆ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด
6. ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงปลั๊กไฟสำเร็จรูป ทั้งหมดนี้จะต้องส่งของจากผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการเท่านั้น
- 6.1 ชูตปลั๊กไฟจะไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมแสดงสินค้านำระบบไฟแสงสว่างมาเสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด ถ้าผู้ร่วมแสดงสินค้านำระบบแสงสว่างมาเสียบ จะถูกตัดกระแสไฟฟ้าทันที



ELECTRICAL EQUIPMENT



SPOTLIGHT 100 W. STANDARD



SPOTLIGHT 100 W. WITH ARM



FLUORESCENT LIGHT 40 W.



DOWNLIGHT 60 W.



DOWNLIGHT HALOGEN 50 W.



SPOTLIGHT HALOGEN 50 W.(30CM)



SPOTLIGHT HALOGEN 300 W.



SPOTLIGHT HALOGEN 500 W.



SOCKET 5 Amp (5 Amp Fuse)
220 V. 50 Hz. (Not For Lighting)



CIRCUIT BREAKER
SINGLE PHASE 220 V. 50 Hz



CIRCUIT BREAKER
THREE PHASE 380 V. 50 Hz



SOCKET FOR CONNECTING
BY EXHIBITOR PER UNIT OF 100 W.

Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Tel: 0-2229-3000 Fax: 0-2229-3144

N.C.C. IMAGE CO., LTD.